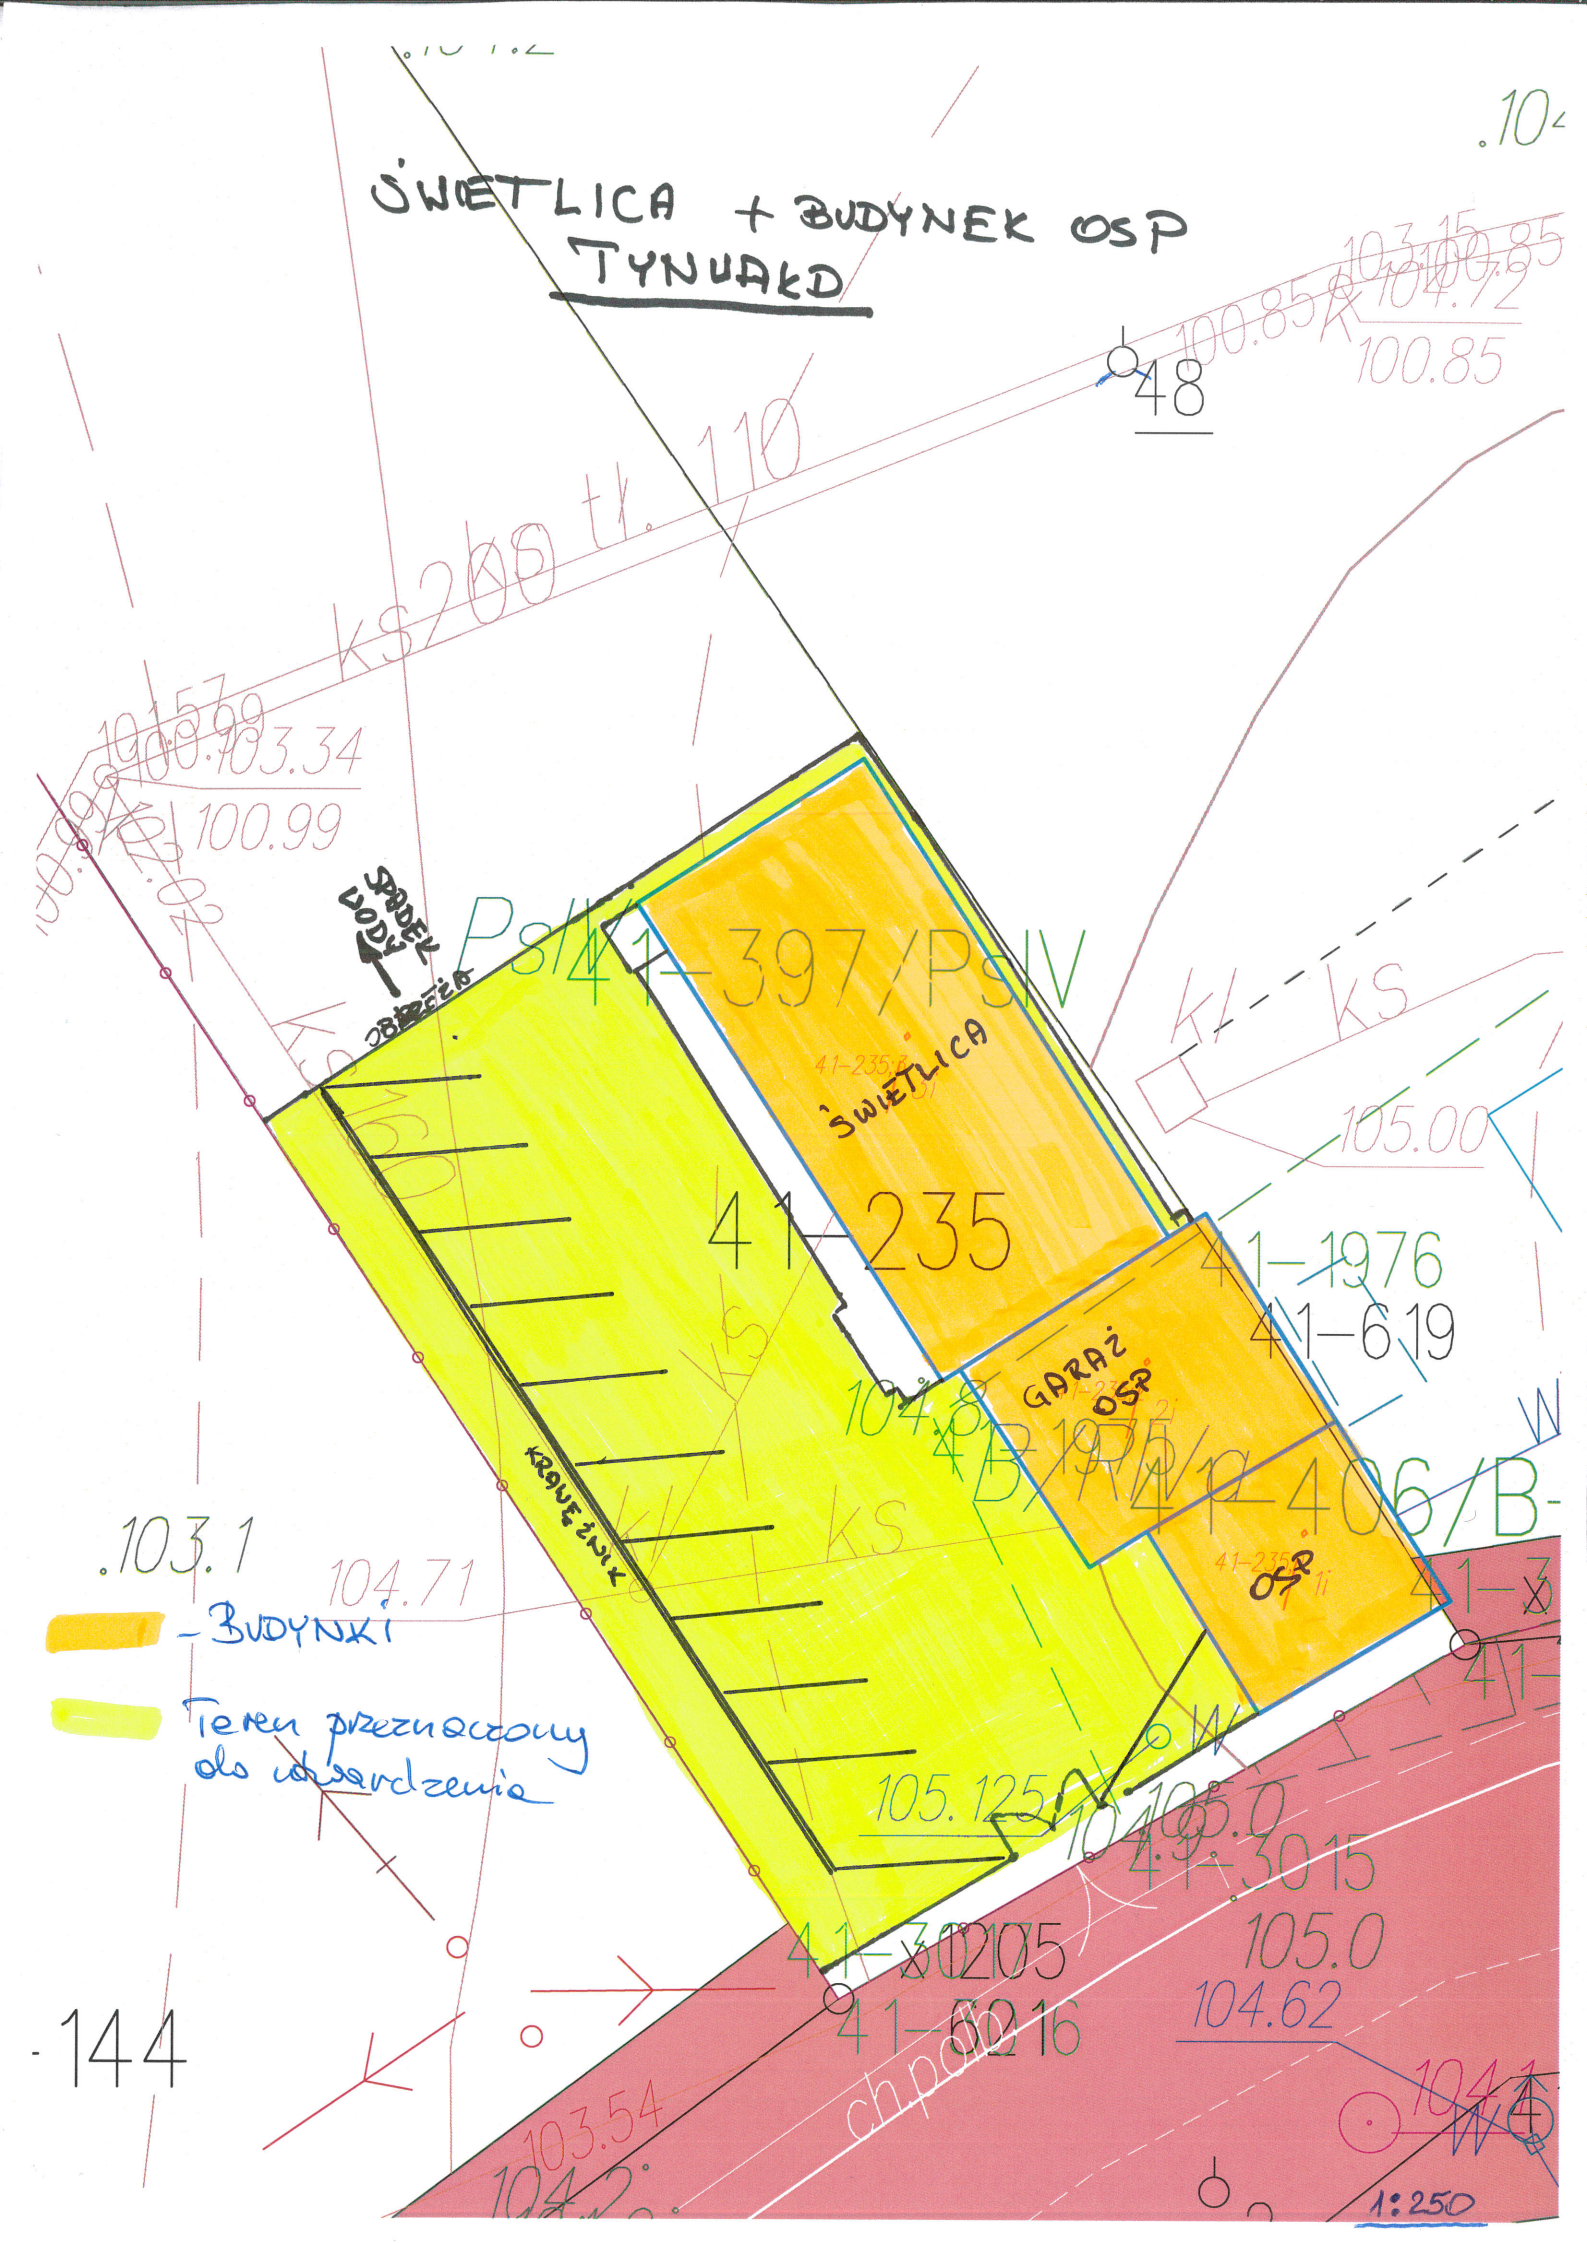
ŚWIETLICA + BUDYNEK OSP
TYNUAŁD
48
ks200 tł. 110
100.85
104.72
100.85
103.34
100.99
SPADEK WODY
OBRZEŻA
41-397/PsIV
ŚWIETLICA
41-235
41-1976
41-619
GARAŻ OSP
41-406/B-
OSP
KRAWĘŻNIK
105.00
.103.1
104.71
105.125
105.0
41-3015
105.0
104.62
41-6216
103.54
1:250
- BUDYNKI
Teren przeznaczony do utwardzenia