



A – A

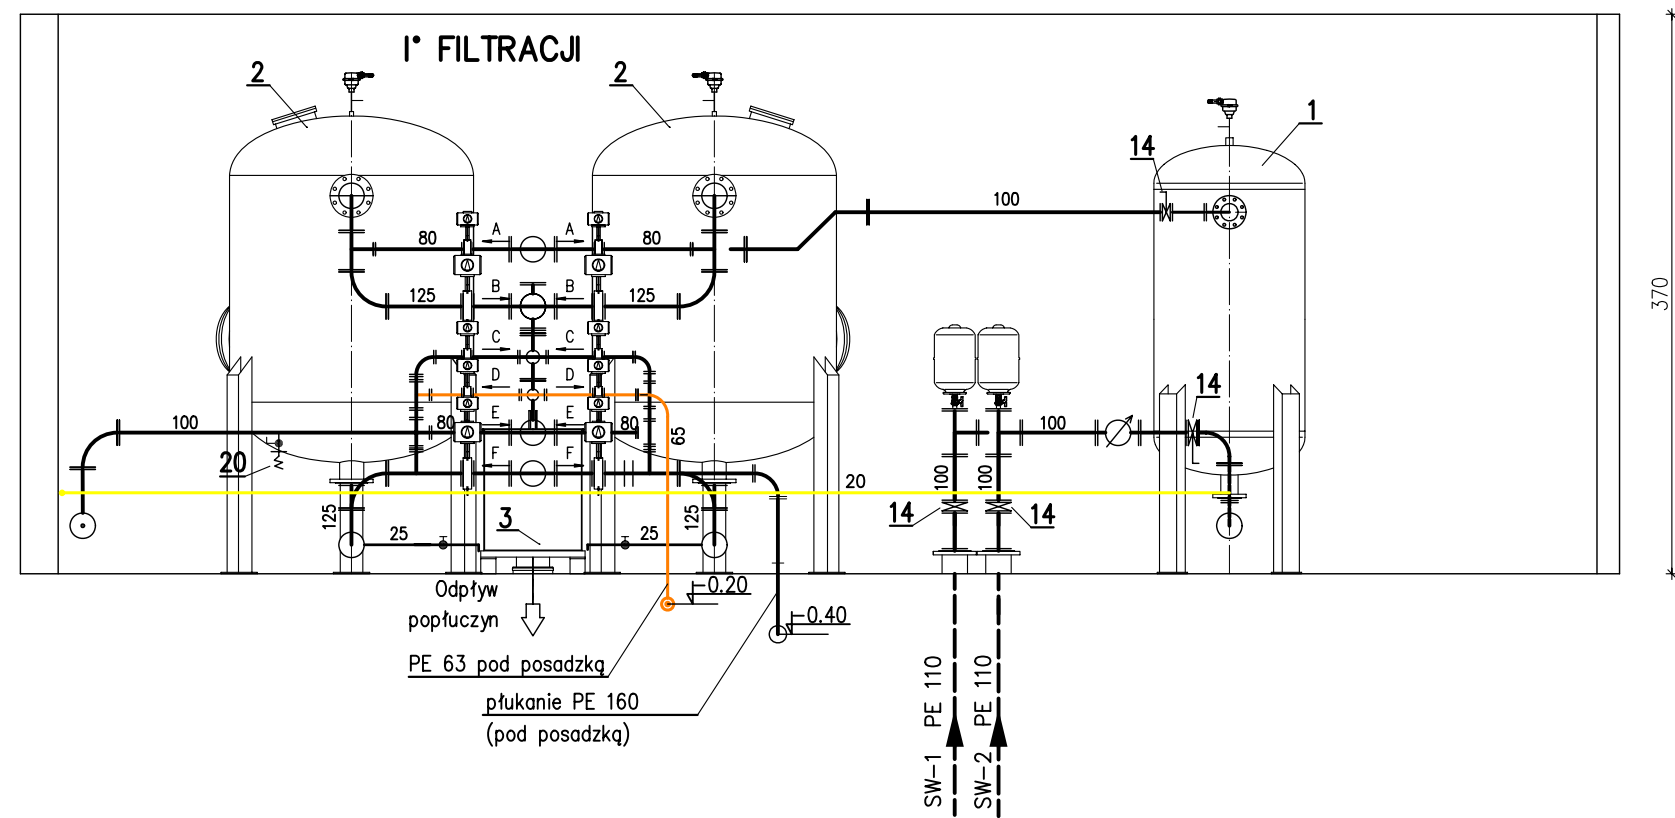

- A – woda napowietrzona Dn80  
B – spust popłuczyn Dn125  
C – spust 1 filtratu Dn80  
D – powietrze do płukania filtrów Dn65  
E – woda uzdatniona Dn80  
F – woda płuczna Dn125

B – B



z pompy płucznej

**ZAKŁAD PROJEKTOWANIA WODOCIĄGÓW  
I KANALIZACJI W OLSZTYNIE**

Obiekt:  
SUW Franciszkowo  
Rysunek:  
Technologia – przekroje A–A i B–B

Adres:  
m. Franciszkowo  
gm. Iława

Nr rys. <b>5</b>	Projektował: mgr inż. S. Pokorski upr. bud. nr 62/89/OL	Skala: 1:50
Data: 06.2010	Sprawdził: mgr inż. G. Pokorski upr. bud. nr 06/01/OL	Branża: sanit.